



GESTIÓN MEGAINCENDIO

FEBRERO DE 2024

DURANTE EL INCENDIO

***RED A PLENA CAPACIDAD PARA
APOYAR COMBATE DEL INCENDIO***

DURANTE EL INCENDIO

RED A PLENA CAPACIDAD PARA APOYAR COMBATE DEL INCENDIO

Dificultad Operacional

Sin acceso a recintos dada la evacuación y llamas

Pérdida de telefónica en la Región afecta sistema de telemetría a distancia

Imposibilidad de recarga combustible por grupos de respaldo eléctrico

Redistribución de agua


Corte solidario en sector de la comuna (6.000 clientes)

Disminución niveles de regulación estanques fuera de zona de incendio para destinar el máximo caudal al área afectada

Aumento consumo de agua en varias puntos no afectados


DURANTE EL INCENDIO

CÓMO OPERAN LOS GRIFOS

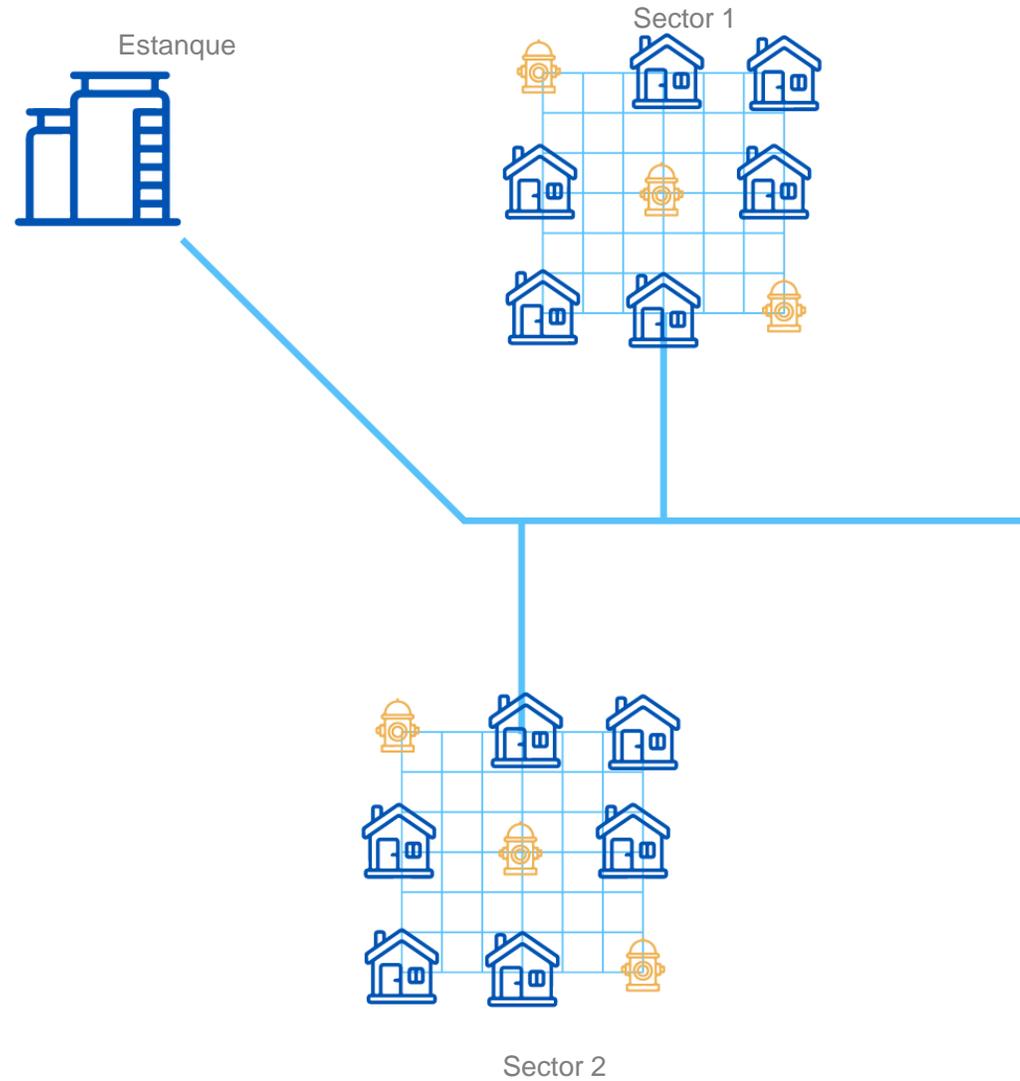

DURANTE EL INCENDIO

OPERACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA

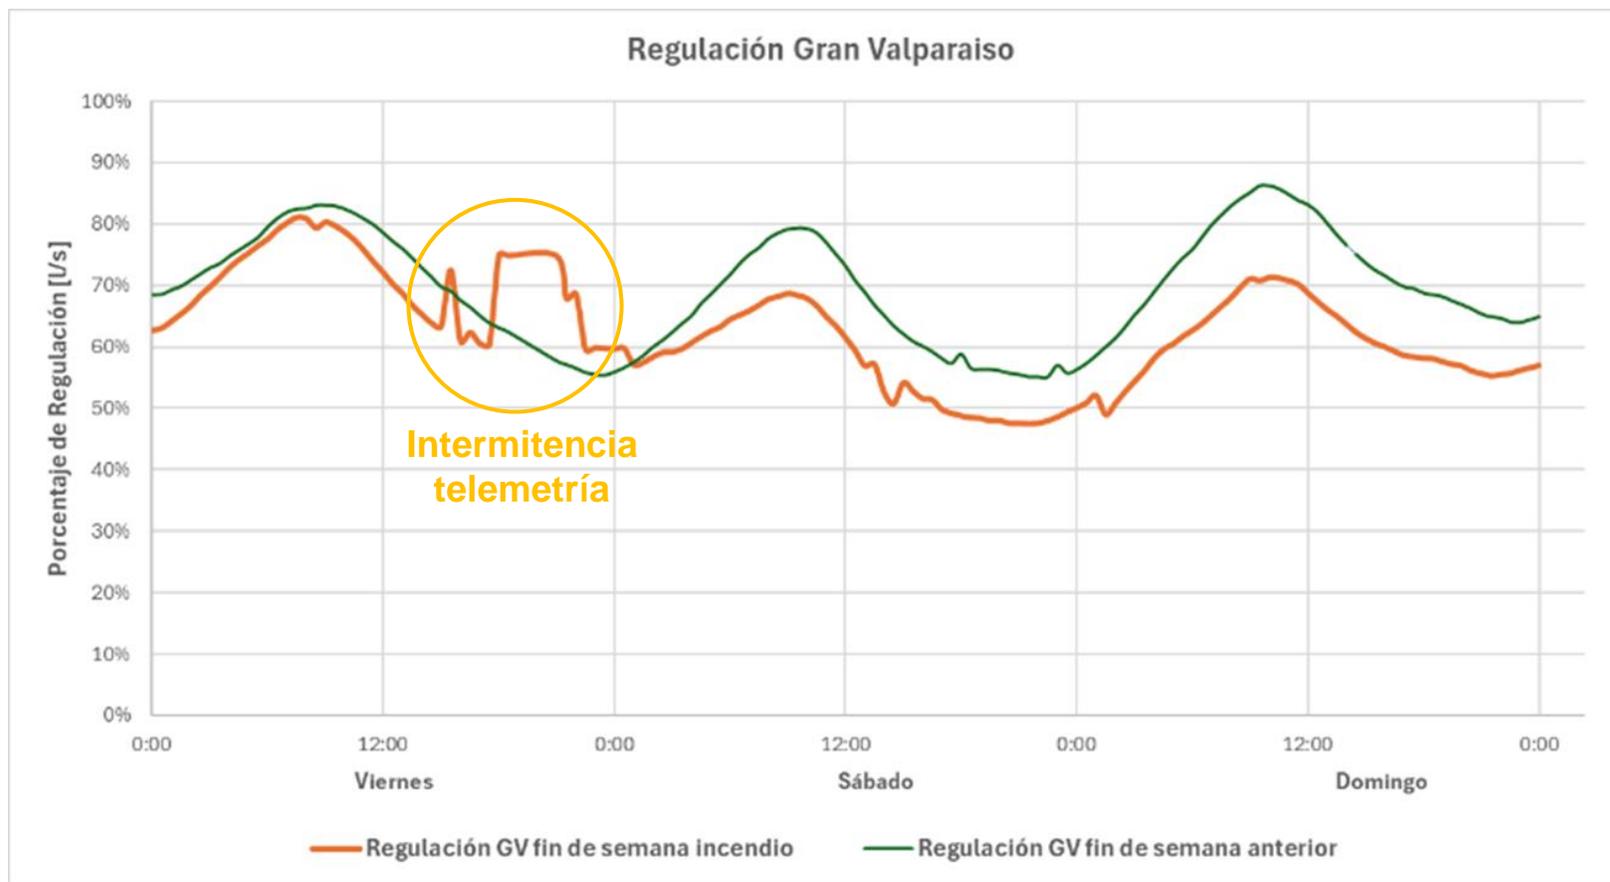



DURANTE EL INCENDIO

OPERACIÓN DE GRIFOS EN EMERGENCIA

Norma

La red de grifos está diseñada para abordar incendios urbanos, no forestales.

Area servida población en miles de habitantes	N° de grifos de 16 L/s en uso simultáneo	Volumen mínimo de incendio m ³
Hasta 6	1	115
> 6 - 25	2	230
> 25 - 60	3	346
> 60 - 150	5	576
> 150	6	690

Qué pasó en el incendio



150 grifos

En operación simultánea



40 millones de litros

de nuestra red destinados para detener el fuego cuando llegó a la ciudad.

”Nuestra tarea fue mantener la red operativa con el consumo de Bomberos, de las personas y de las pérdidas producidas por arranques de agua potable arrasados por el fuego”.

TRABAJO PERMANENTE


CON BOMBEROS



GRIMS

Plataforma online

Características y estado de grifos




Grifos dobles


Viña del Mar
Valparaíso



Apoyo en terreno en emergencias



Capacitaciones



Convenio para monitoreo y
mantención

LUEGO DEL INCENDIO

APOYO Y GESTIÓN CON COMUNIDAD

LUEGO DEL INCENDIO

APOYO Y GESTIÓN CON COMUNIDAD EN EL ÁREA DE CONCESIÓN



Apoyo con
camiones
aljibes



Instalación
puntos de
agua



Llaves domiciliarias
para acceso seguro y
gratuito al agua
potable.



Liberación de
pago en zonas
afectadas



Restitución
gratuita de
arranques
domiciliarios



Oficinas en terreno en
alianza con
Municipios de Quilpué
y Viña del Mar.



Mujeres gáster
(edición especial
para afectadas).

LUEGO DEL INCENDIO

APOYO Y GESTIÓN CON COMUNIDAD FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN



**+100
estanques
estacionarios**


fuera de nuestra área de
concesión en acuerdo con
el Ministerio del Interior.





LUEGO DEL INCENDIO

SECTOR HIDRÁULICO CANAL CHACAO

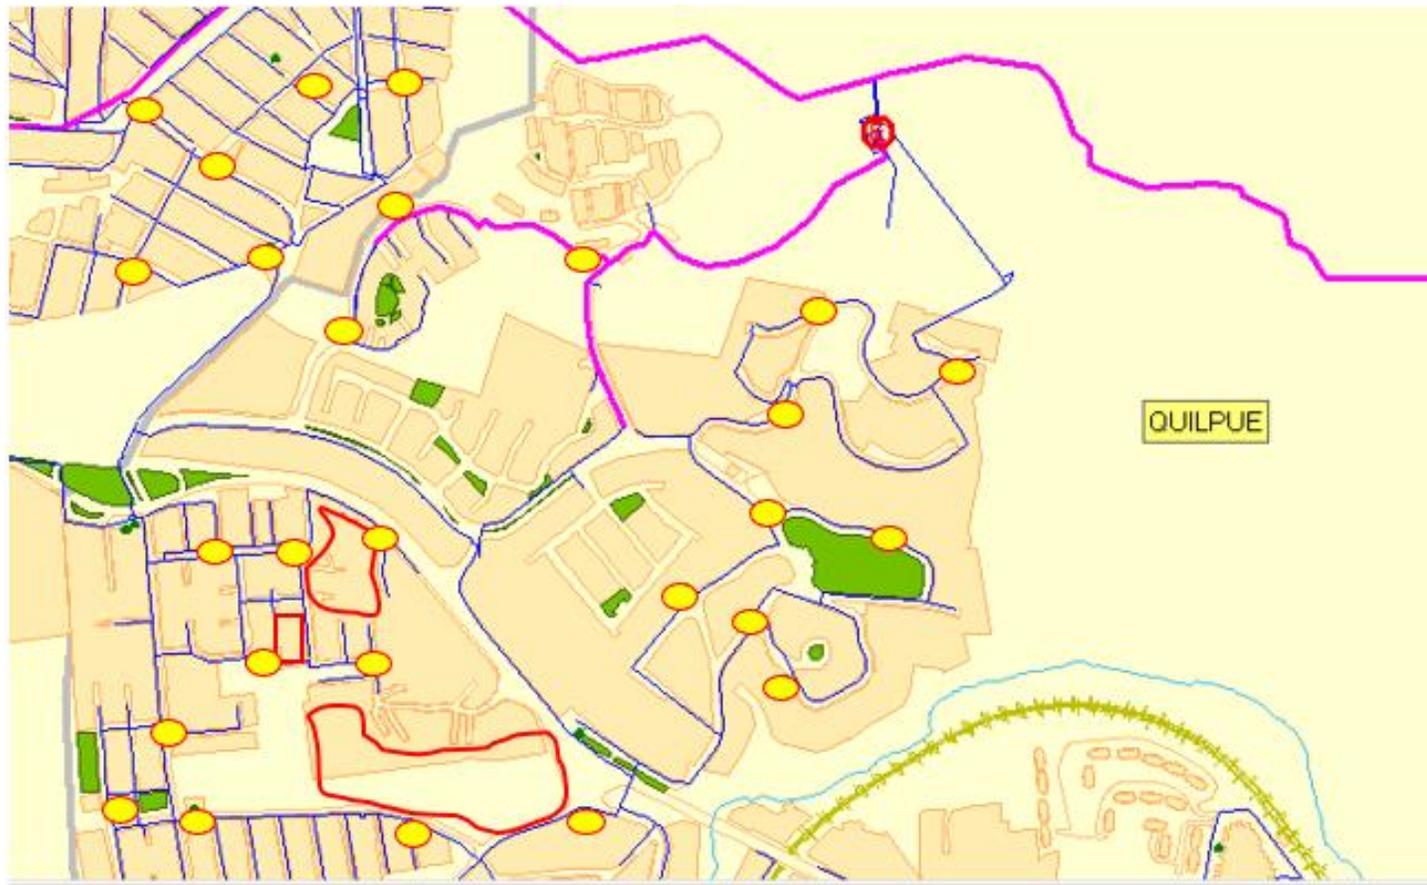

- La calle Carlos Arancibia se encuentra a 100 metros de distancia de sector de quebrada afectada por incendio forestal.
- 11 grifos en sectores de menor cota, que se utilizan para recarga de camiones y enfriamiento de zonas altas.
- Revisión en 2023, presión y caudal en norma.
- Nueva revisión post incendio mismas condiciones